




Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Viale Cristoforo Colombo n. 243
71121 Foggia (FG)
www.bonificadelgargano.it
info@bonificadelgargano.it



**RETE DI ACQUEDOTTI MINORI NEL COMPRESORIO DEL
 CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO CON
 L'UTILIZZO DI RISORSE IDRICHE LOCALI. SCHEMA SUD 2° LOTTO
 - ESTENDIMENTO**

PROGETTO ESECUTIVO

DATA:

**OPERE DI PRESA DA DISTRIBUTTRICE
 PRINCIPALE - PEZZI SPECIALI**

Tavola

9.1

REV. 00 - Aggiornamento

fuori scala

REDATTO DA : Settore Tecnico - Agrario
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

I Collaboratori
(Geom. Nicola A. Torretta)
(Agr. Michele Nardella)
(P. Pompeo Russo)
(Sig.ra Grazia Andretta)


I Progettisti
(Dott. Ing. Marco Muciaccia)

(Geom. Paolo Piserchia)


Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Agr. Luciano Ciciretti)


LEGENDA

CONDOTTA IN GHISA


 Tazza flancia/bicchiere "UE"

 TI a tre flange "T"


 Curva a due flange 90° "Q"

 Ceoce a quattro flange "TT"


 Flancia ceca "X"




TIPICO SFIATO SUL
TRATTO TERMINALE
DI CONDOTTA IN GHISA




TIPICO SCARICO SUL
TRATTO TERMINALE
DI CONDOTTA IN GHISA



TIPICO SFIATO LUNGO LA CONDOTTA IN GHISA




TIPICO SCARICO LUNGO LA CONDOTTA IN GHISA




 SARACINESCA


 VALVOLA DI SFIATO

 SARACINESCA DI SCARICO

 RACCOGLITORE DI
IMPURITÀ

 VALVOLA RIDUTTRICE DI
PRESSIONE (A PASSAGGIO
RIDOTTO)

 VALVOLA DI SFIORO
PRESSIONE
+ SARACINESCA


 MISURATORE DI PORTATA

PER TUBI PEAD PE 100


 CARTELLA IN PE

 TAPPO


TIPICO SCARICO LUNGO LA CONDOTTA
IN PEAD




TIPICO SFIATO LUNGO LA CONDOTTA
IN PEAD



TIPICO SCARICO SUL TRATTO TERMINALE
DI CONDOTTA IN PEAD




TIPICO SFIATO SUL TRATTO TERMINALE
DELLA CONDOTTA IN PEAD




Elaborati progettuali di riferimento:


- *Tavola 10-A (Particolari Costruttivi - Pozzetti Prefabbricati)*
- *Tavola 8 (Sezioni Tipo)*

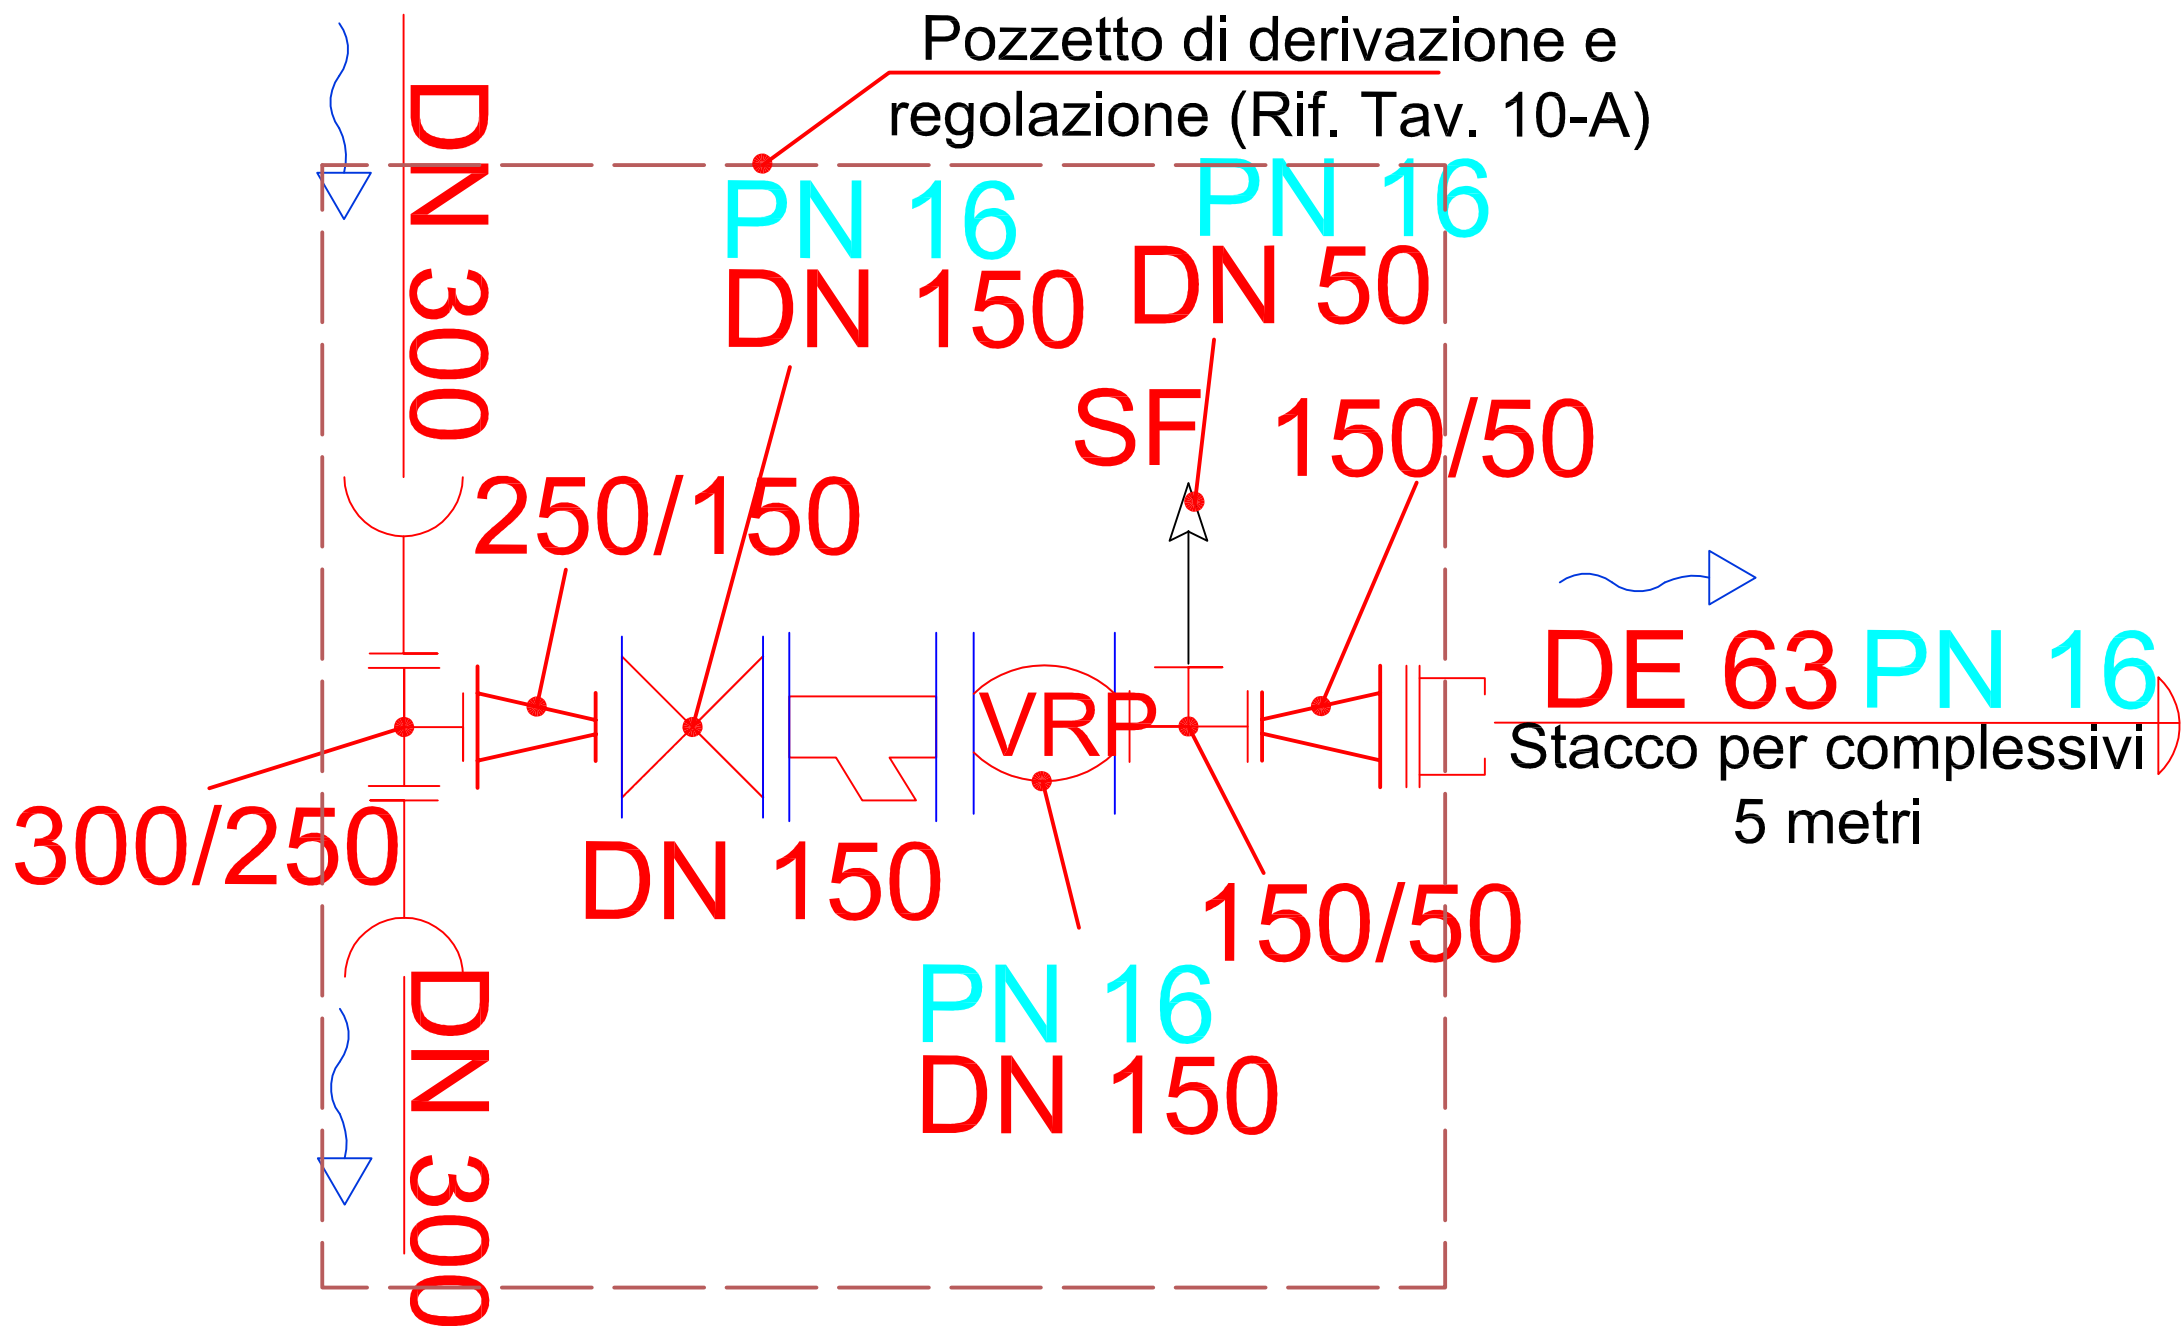


N. 03 OPERE DI PRESA DA DISTRIBUTTRICE
PRINCIPALE DN 300



N. 03 OPERE DI PRESA DA DISTRIBUTTRICE
PRINCIPALE DN 250

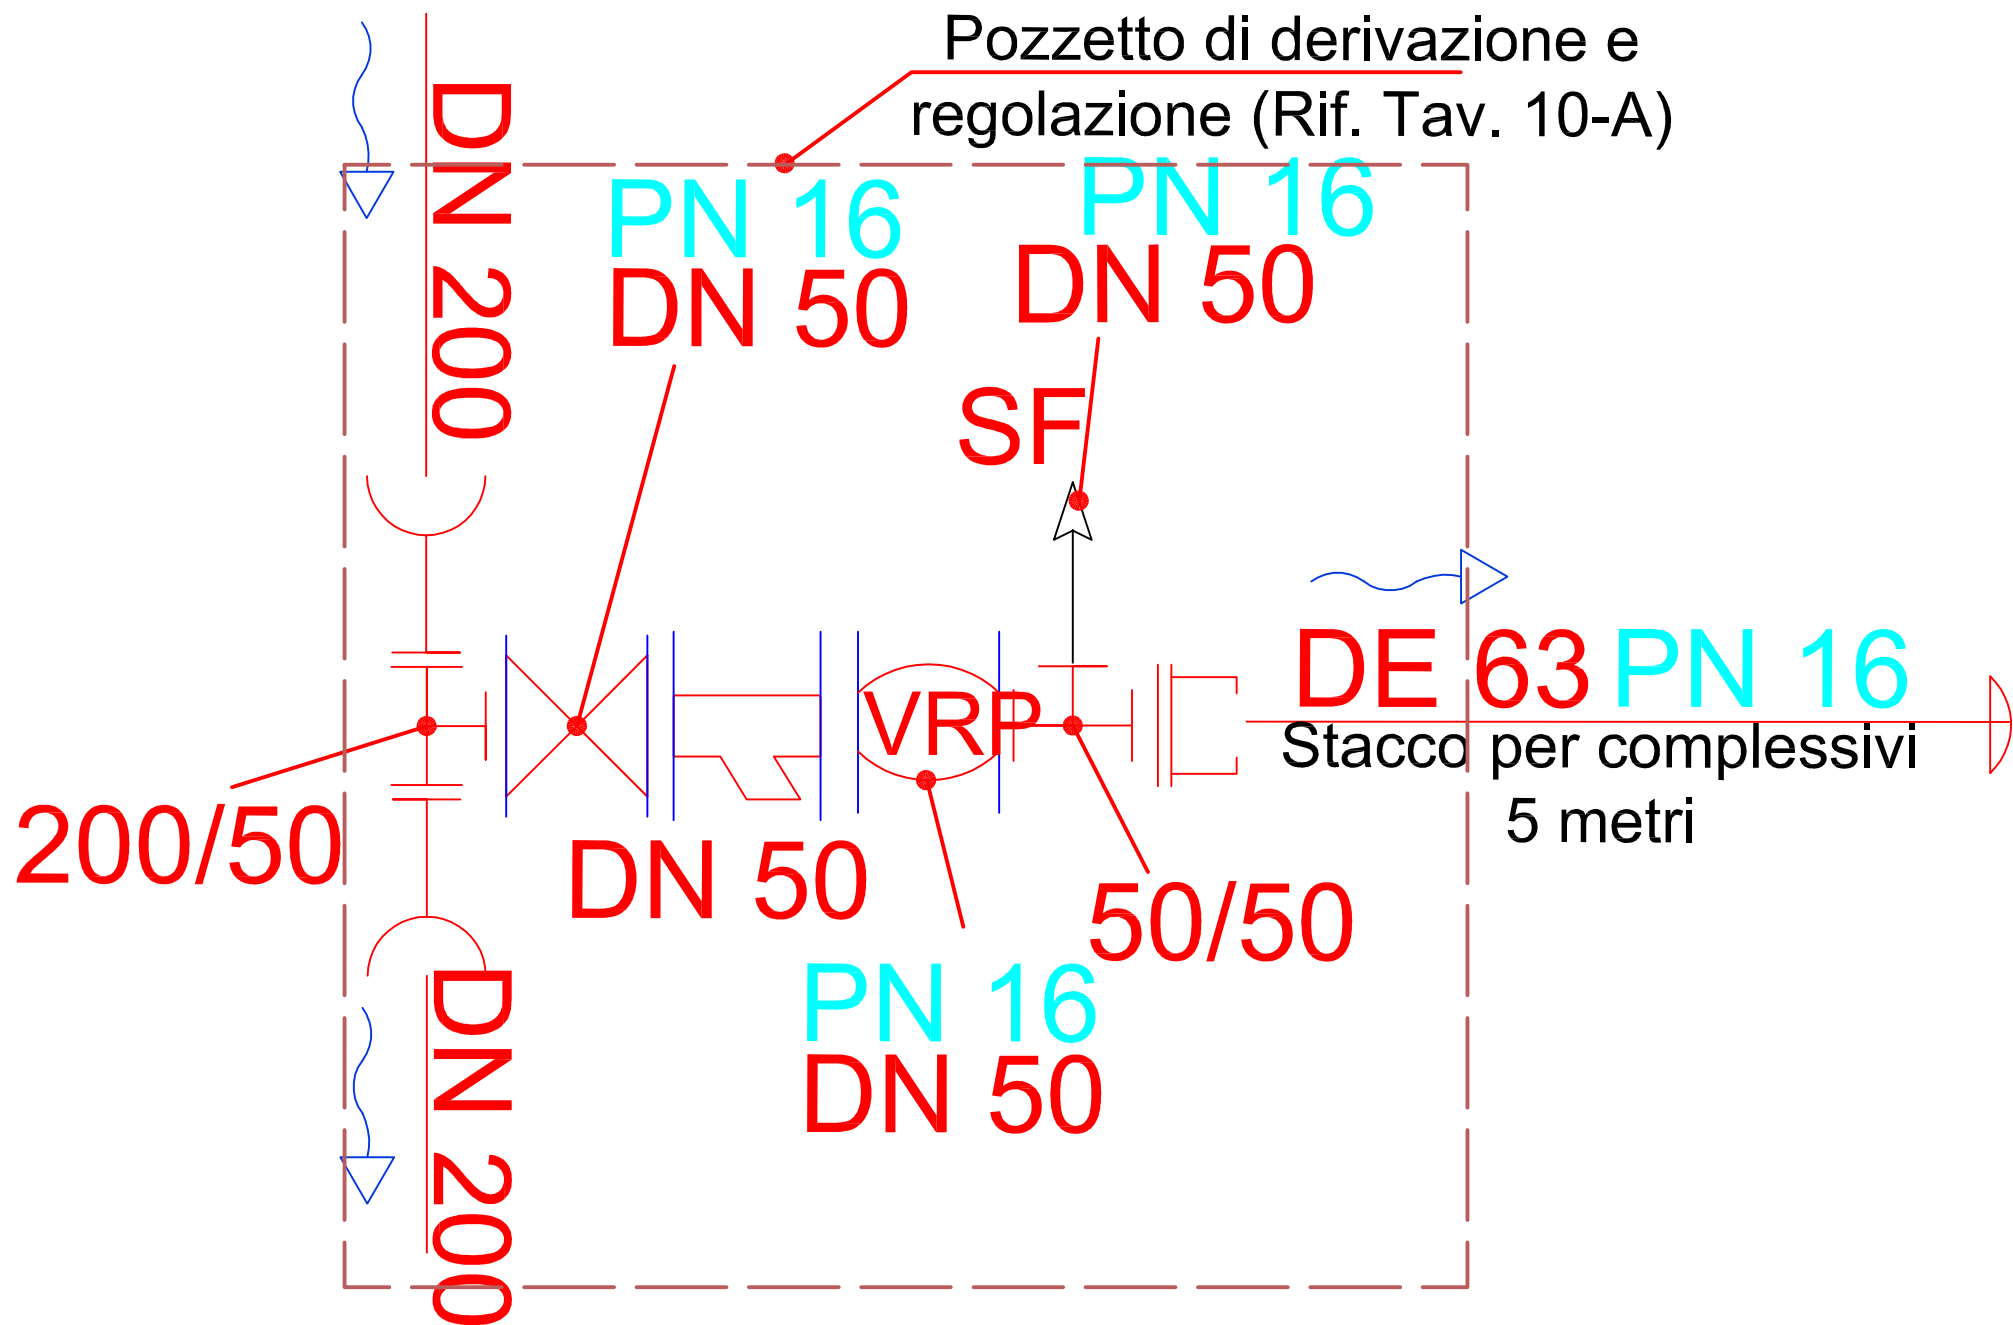

N. 02 OPERE DI PRESA DA DISTRIBUTTRICE
PRINCIPALE DN 200

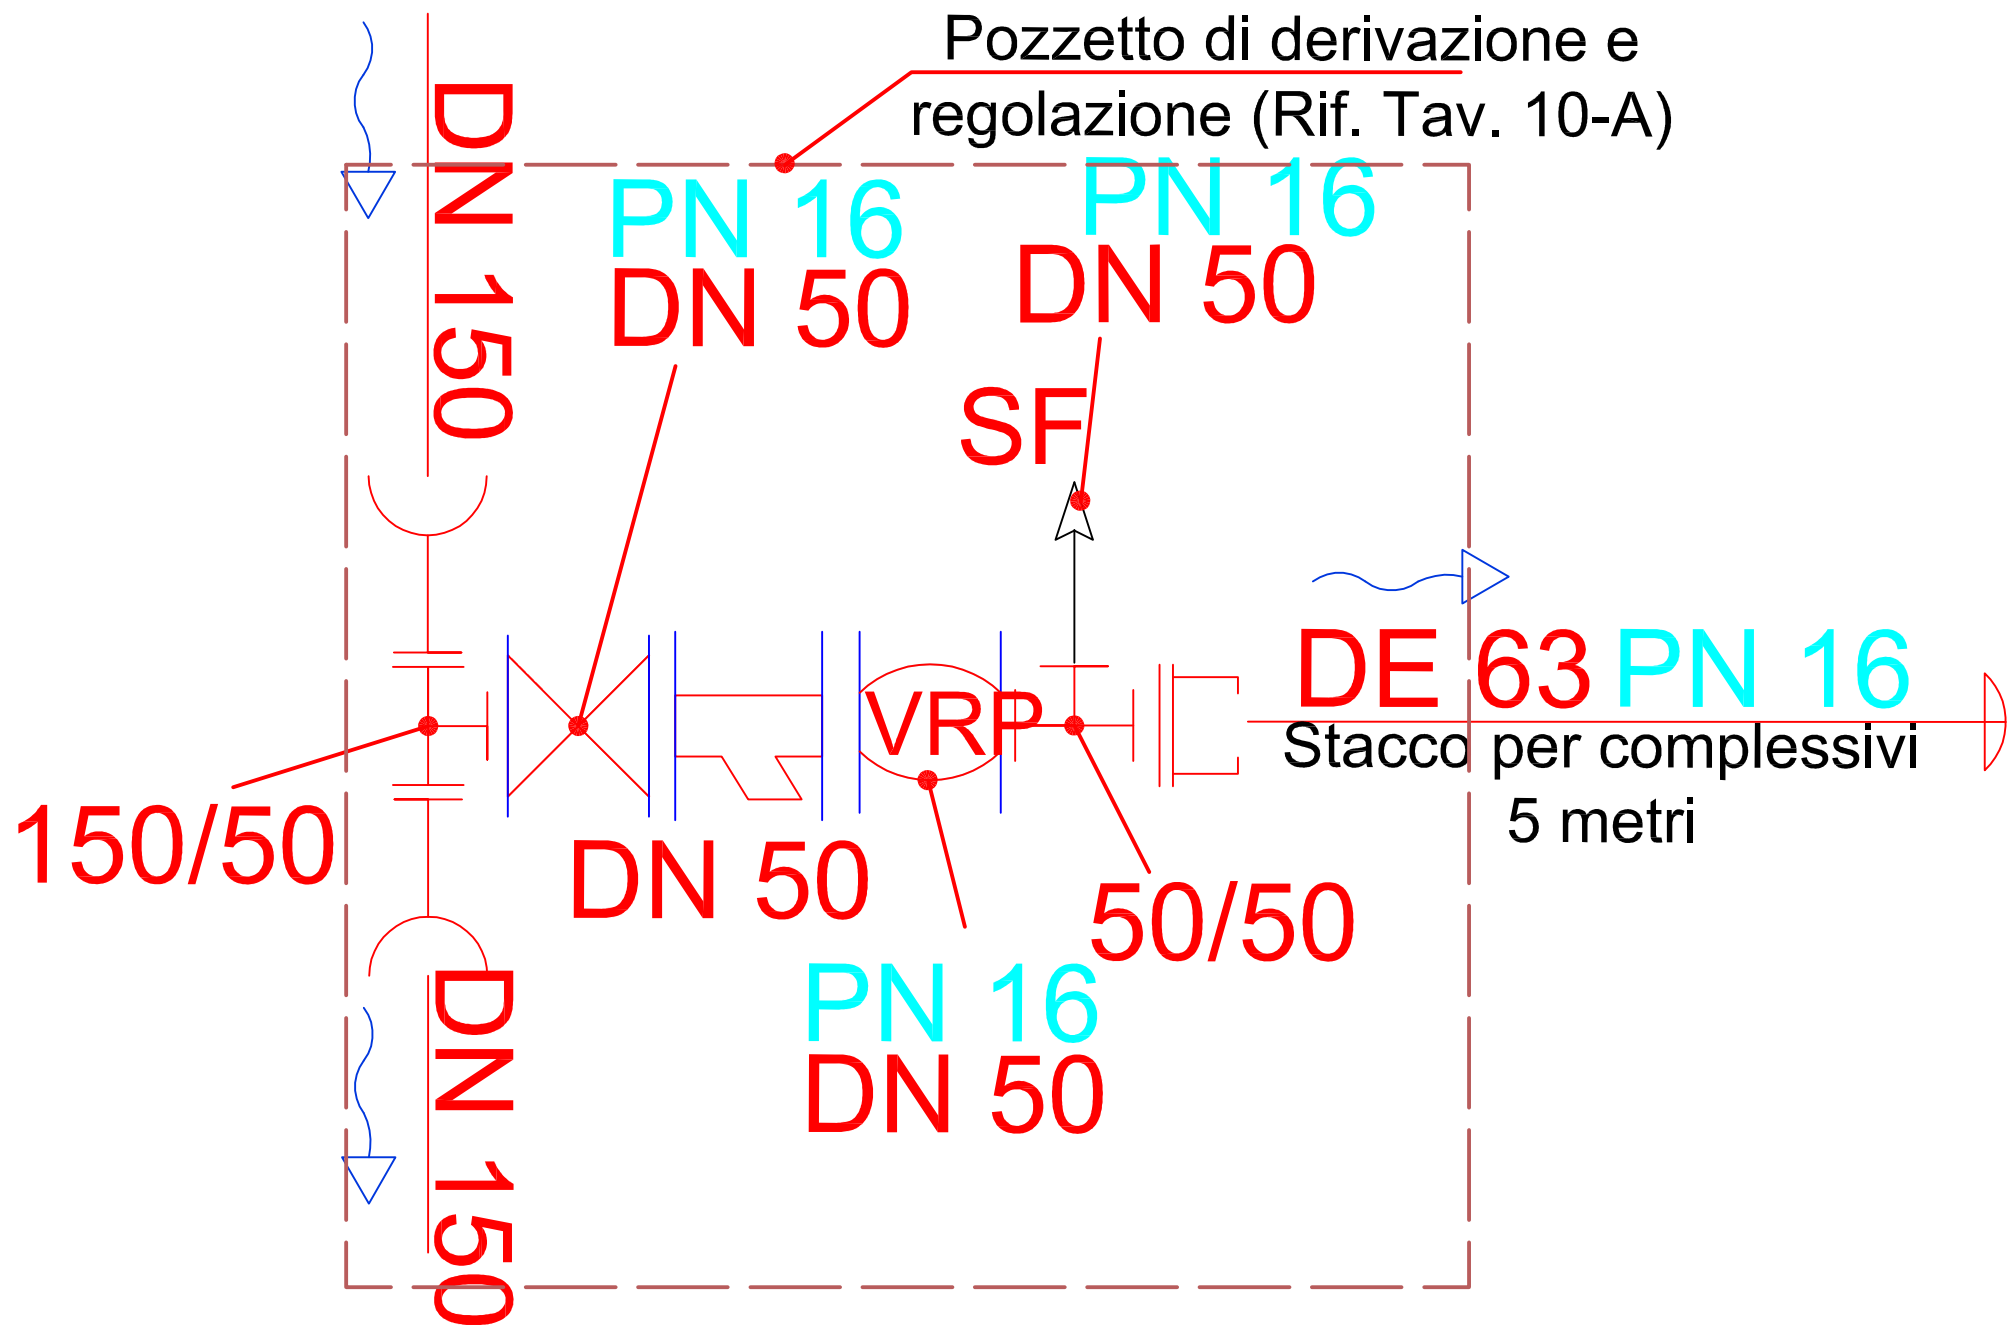

N. 02 OPERE DI PRESA DA DISTRIBUTTRICE
PRINCIPALE DN 150